


RG1 DL


INFO - wird eine Lichtschranke angeschlossen, muss die Brücke 11 - 12 entfernt werden !

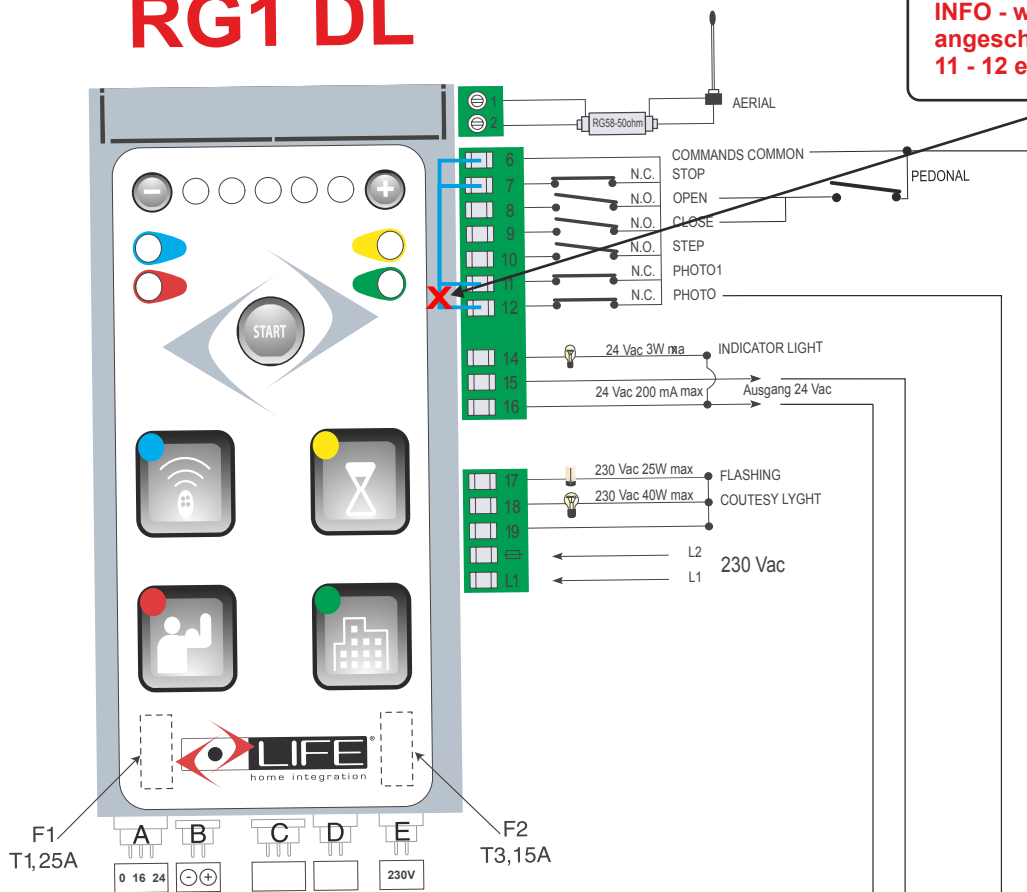

Einweglichtschranke IR-30

Ls. Empfänger

Ls. Sender

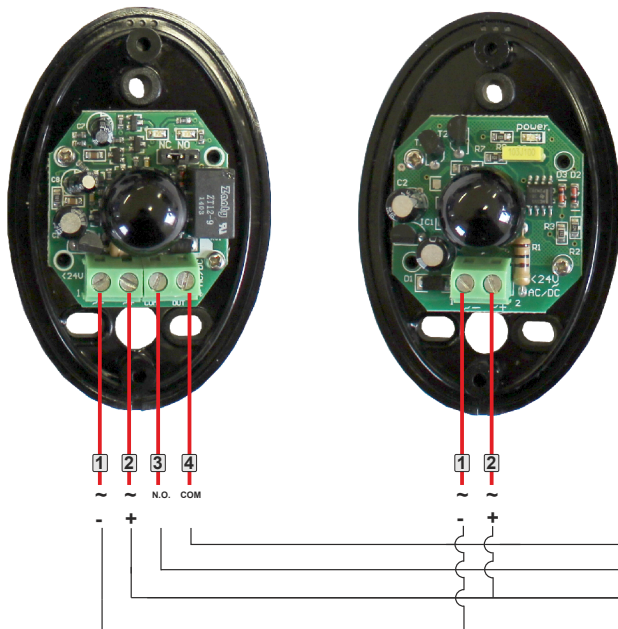

Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.